
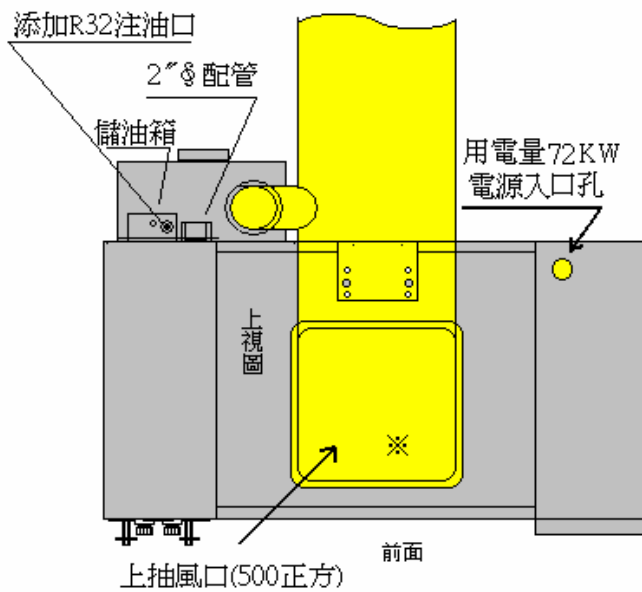


A5003 噴錫機配管說明

500 吋 ~ 600 吋 口徑管連接至廢氣處理塔的鼓風機
(馬力 7.5HP~10HP)

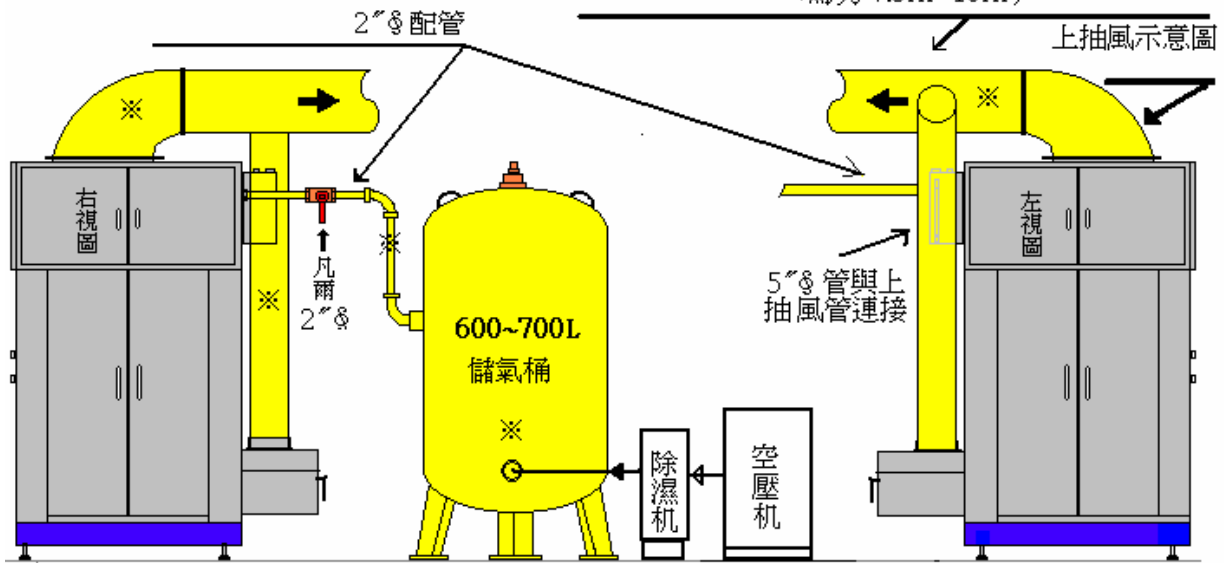

抽風量需求4600CFM以上
抽風建議：靜壓流量120CMM以上
負壓流量70CMM以上
靜壓壓力80 AQ/MIN以上
負壓壓力150AQ/MIN以上

PS: ※黃色部份買方自行施工，本圖只是利於週邊施工示範圖

正昇自動精機有限公司

JS-A5001 机背另件說明圖

